

NOTA TÉCNICA



CIEVS CEARÁ

Centro de Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde

ACESSO AO SISTEMA
GAL

Ceará – 30/06/2020



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL

O acesso aos relatórios dos exames de COVID-19 se faz por meio do Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, sistema o qual administra os exames laboratoriais realizados pelos laboratórios da rede pública e associados.

Acesso ao sistema GAL

<https://gal.saude.ce.gov.br/gal/>

Ao acessar o link, o usuário deverá entrar com as credenciais nos campos solicitados na figura a baixo para que possa ter acesso ao sistema.

GAL - Gerenciador de Ambiente Laboratorial

https://gal.saude.ce.gov.br/gal/

Área Restrita

GAL
Gerenciador de Ambiente Laboratorial

Servidor: gal.saude.ce.gov.br
Versão: 2.7.28.6
Reg. INPI: 09.382-1
Cliente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0

*Este Programa encontra-se protegido contra a utilização não autorizada, conforme preceitua a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

SUS+ MINISTÉRIO DA SAÚDE PÁTRIA AMADA BRASIL

Laboratório

Usuário:
Senha:
Módulo: Seleção o Módulo
Laboratório:

Entrar Limpar



Administrador

Usuário:
Senha:


Entrar Limpar

Ao entrar com as credenciais no sistema o usuário deverá realizar o seguinte protocolo:

1. CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS COM RESULTADOS DE EXAMES DE COVID-19 NO SISTEMA GAL

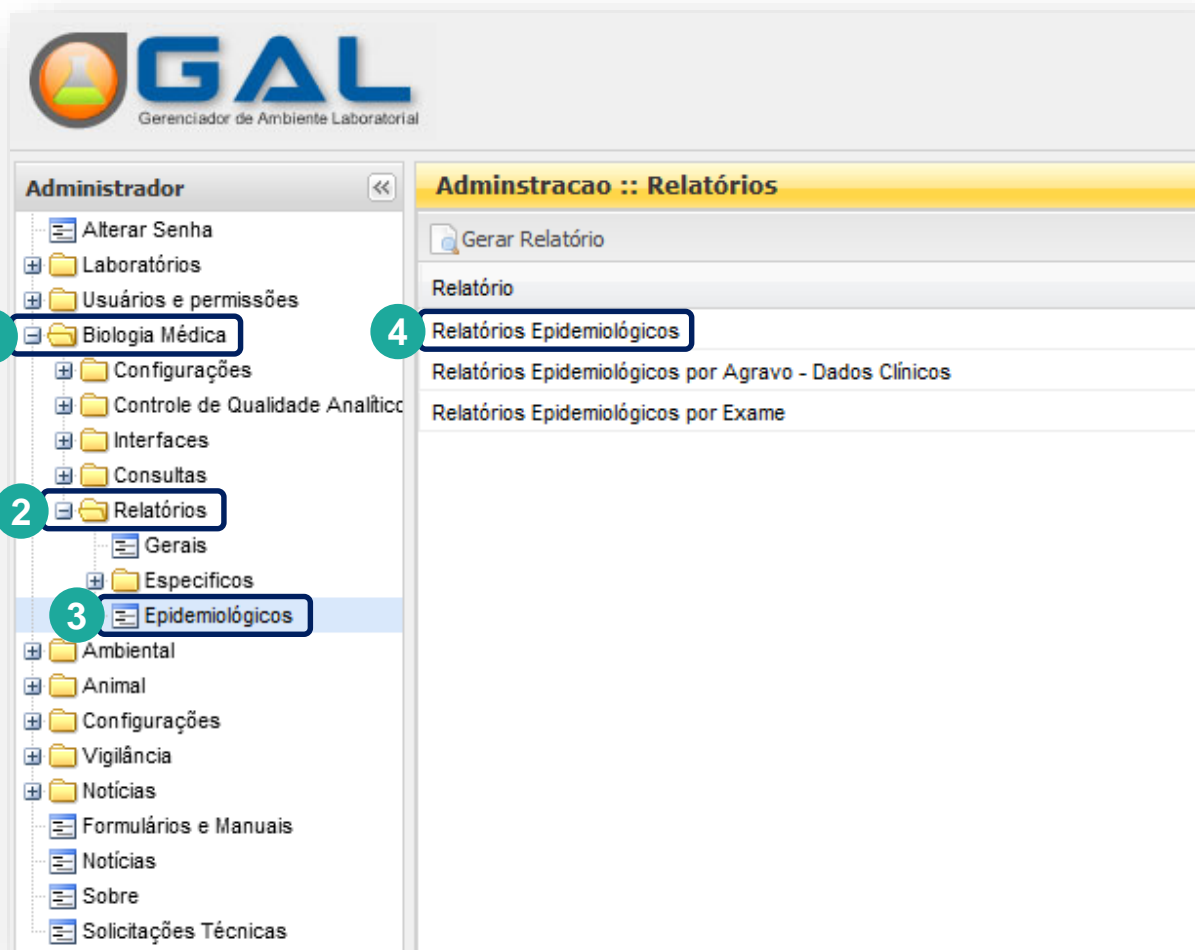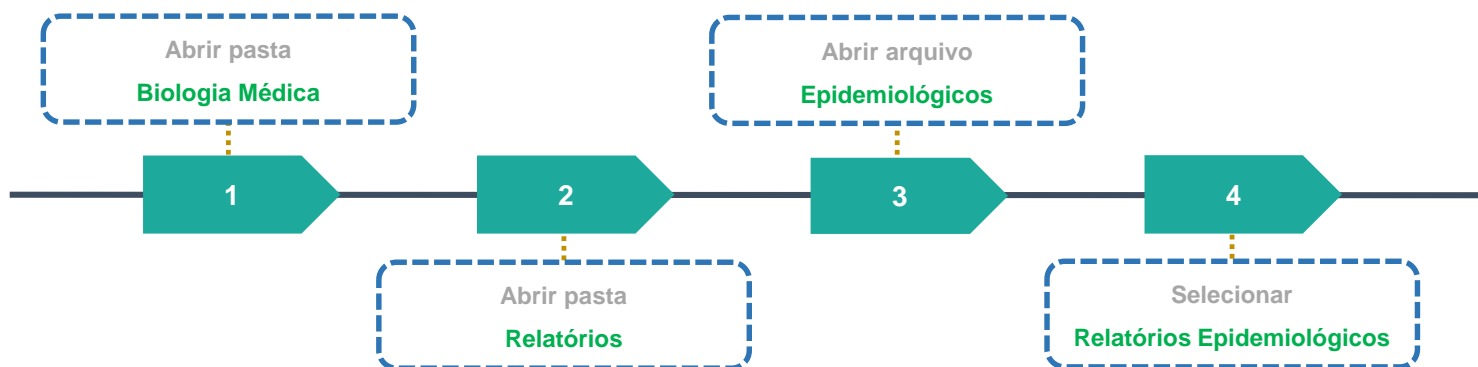

1. CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS COM RESULTADOS DE EXAMES DE COVID-19 NO SISTEMA GAL

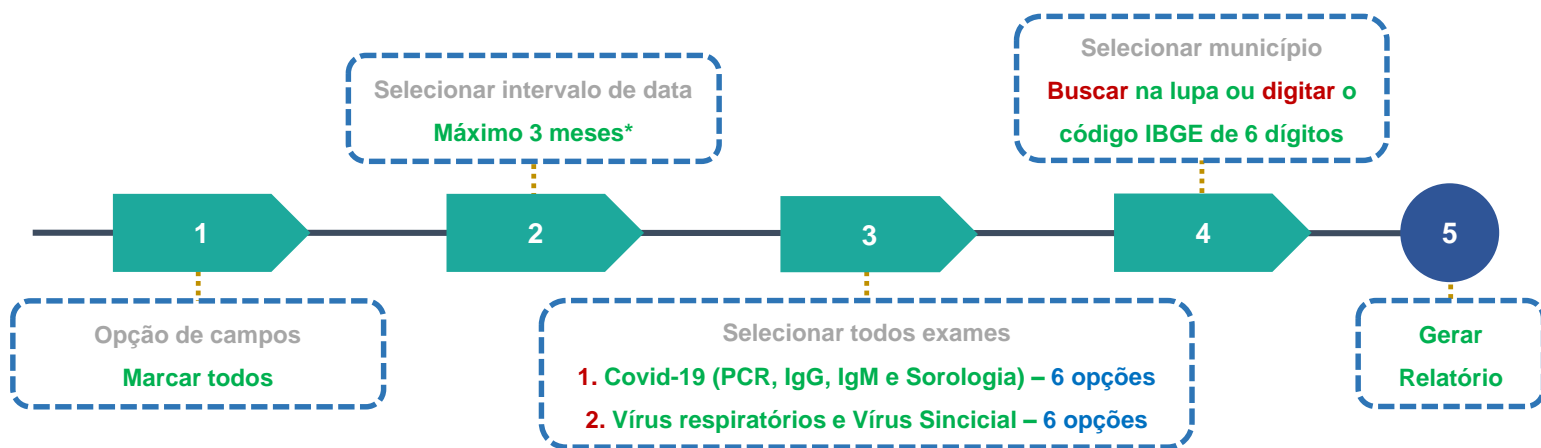

OBS: Em caso de buscar resultados do Estado ou do município de Fortaleza, o intervalo máximo aconselhável será 10 dias, devido a grande quantidade de exames, podendo ocorrer time out no sistema não gerando o relatório.

Gerar relatório: Relatórios Epidemiológicos

Campos: Requisição, Requisição Correlativo (S/N), Regional de Cadastro, Labo

Selecionar Campos: Marcar Todos

Início: 01/11/2020 Fim: 30/11/2020

Consultar período por: Por data de Último Status Laboratório Executor:

Exame	Método
COVID-19, Biologia Molecular	RT-PCR em tempo real
COVID-19, IgG	Imunoensaio de Micropartículas por ...
COVID-19, IgG	Imunoensaio por Quimioluminescência
COVID-19, IgM	Enzimaimunoensaio
COVID-19, IgM	Imunoensaio por Quimioluminescência
COVID-19, Sorologia	Imunoensaio por Eletroquimiolumines...
Vírus Respiratórios	Imunofluorescência Direta
Vírus Respiratórios	Imunofluorescência Indireta
Vírus Respiratórios	RT-PCR em tempo real
Vírus Respiratório Sincicial, Biologia ...	PCR em Tempo Real
Vírus Respiratório Sincicial, Biologia ...	PCR Reação em Cadeia de Polimerase
Vírus Sincicial Respiratório	Imunofluorescência Indireta



Unidade Requirante: Cód. CNES: Município: Cod. IBGE: UF:

Município de Residência: FORTALEZA Cód. IBGE: 230440 UF: CE Status:

Gerar


1. CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS COM RESULTADOS DE EXAMES DE COVID-19 NO SISTEMA GAL

O usuário deverá aguardar a criação do arquivo compactado o qual conterà a planilha com os dados dos exames solicitados.

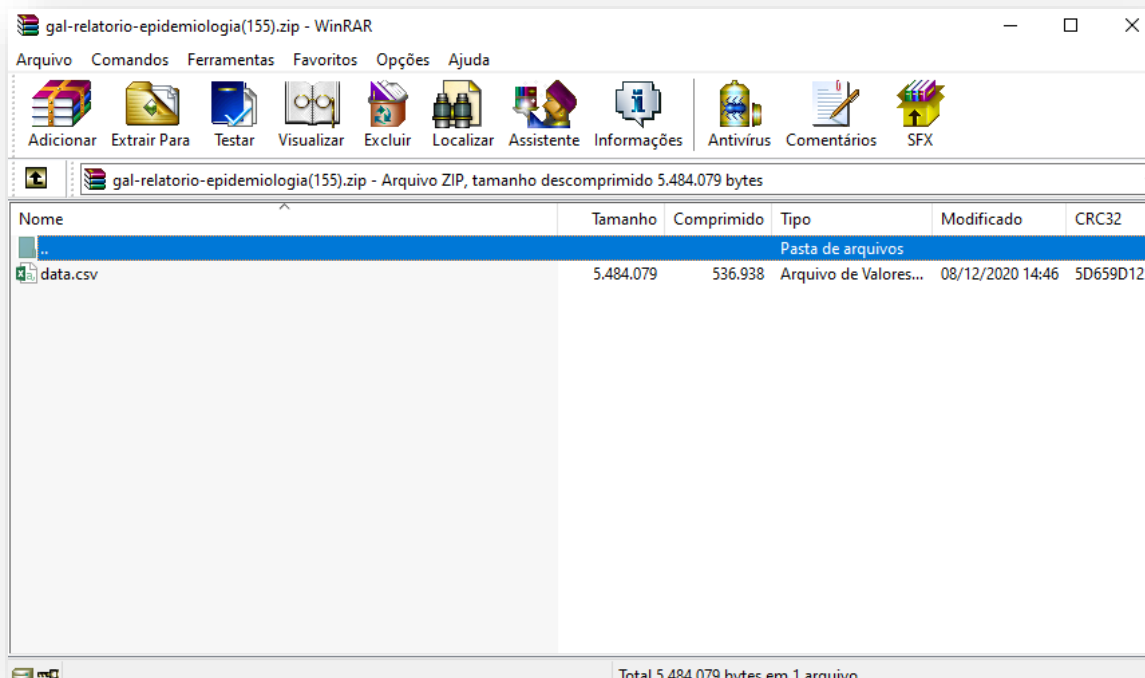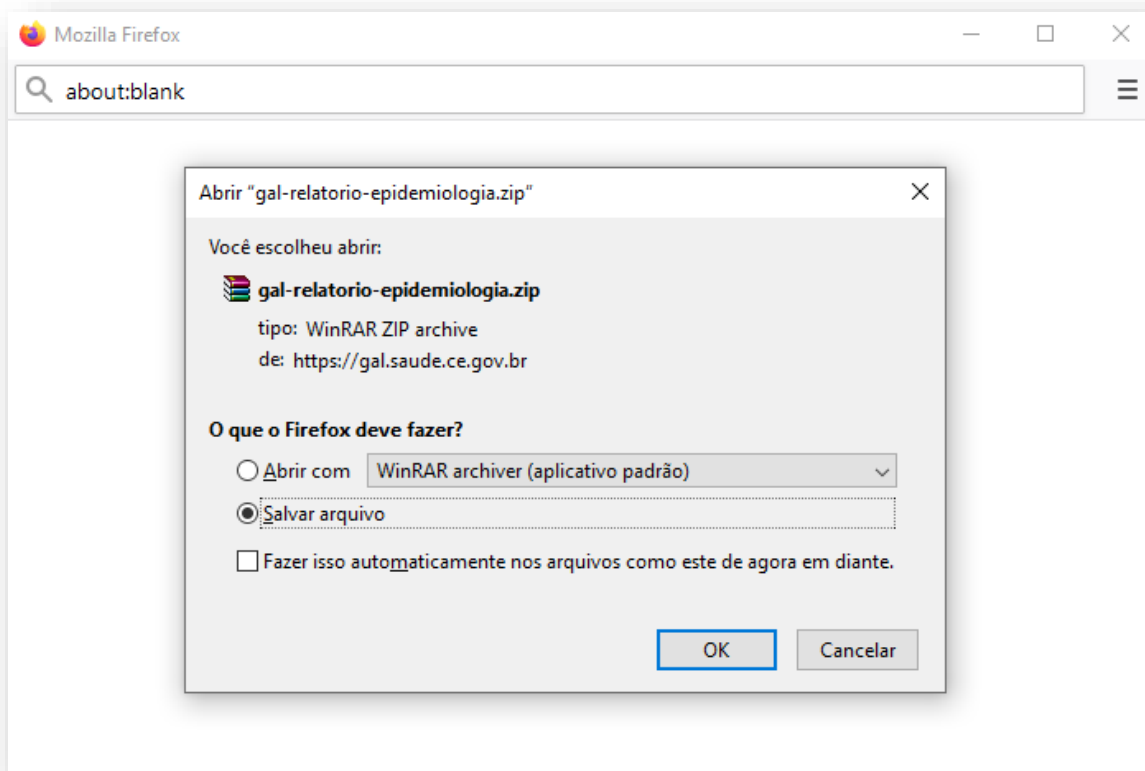

1. CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS COM RESULTADOS DE EXAMES DE COVID-19 NO SISTEMA GAL

Para analisar os dados o usuário deverá realizar as seguintes observações:

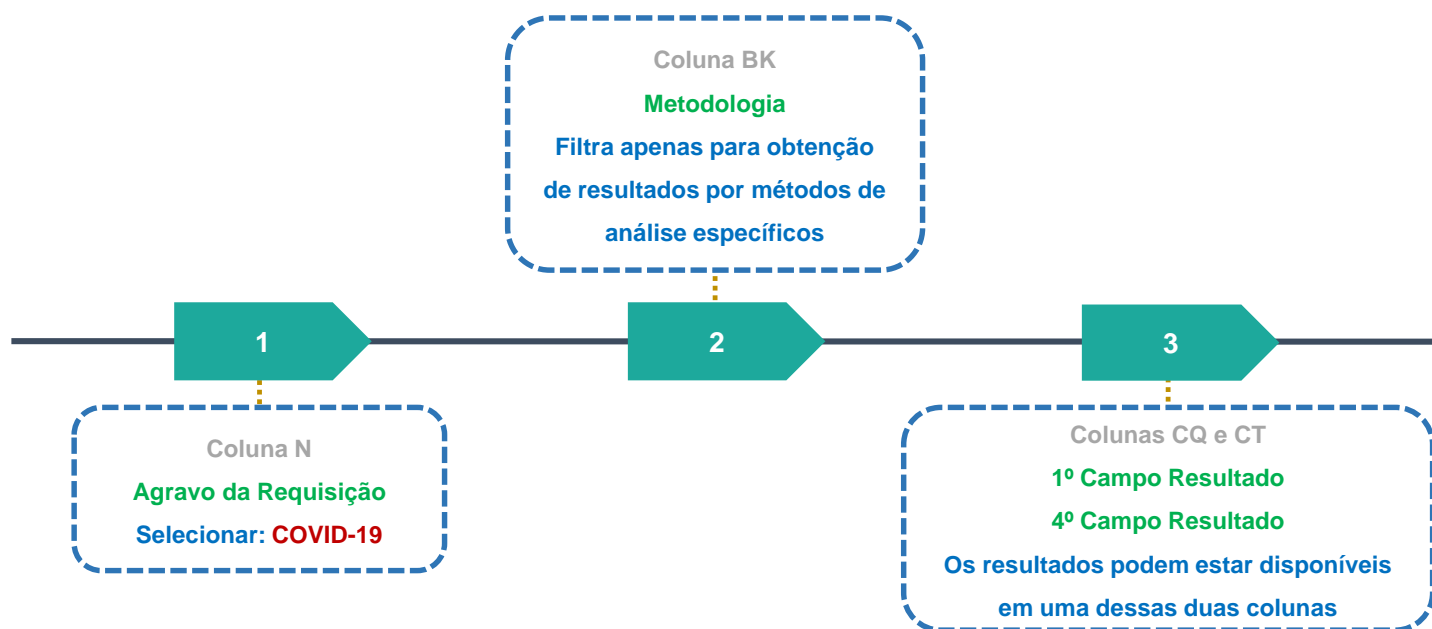

	A	N	BK	CQ	CT
1	Requisição	Agravo da Requisição	Metodologia	1º Campo Resultado	4º Campo Resultado
2	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
3	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
4	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
5	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
6	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
7	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Detectável
8	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
9	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
10	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
11	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Não Detectável
12	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Detectável
13	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
14	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado: Não Detectável	
15	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Não Detectável
16	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Não Detectável
17	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Não Detectável
18	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Detectável
19	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Não Detectável
20	2,00101E+11	COVID-19	RT-PCR em tempo real	Resultado:	Coronavírus SARS-CoV2: Não Detectável



Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CIEVS CEARÁ
Centro de Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde